Pellérdi gh 20 kV-os elosztó berendezés

2013. 12. 08.

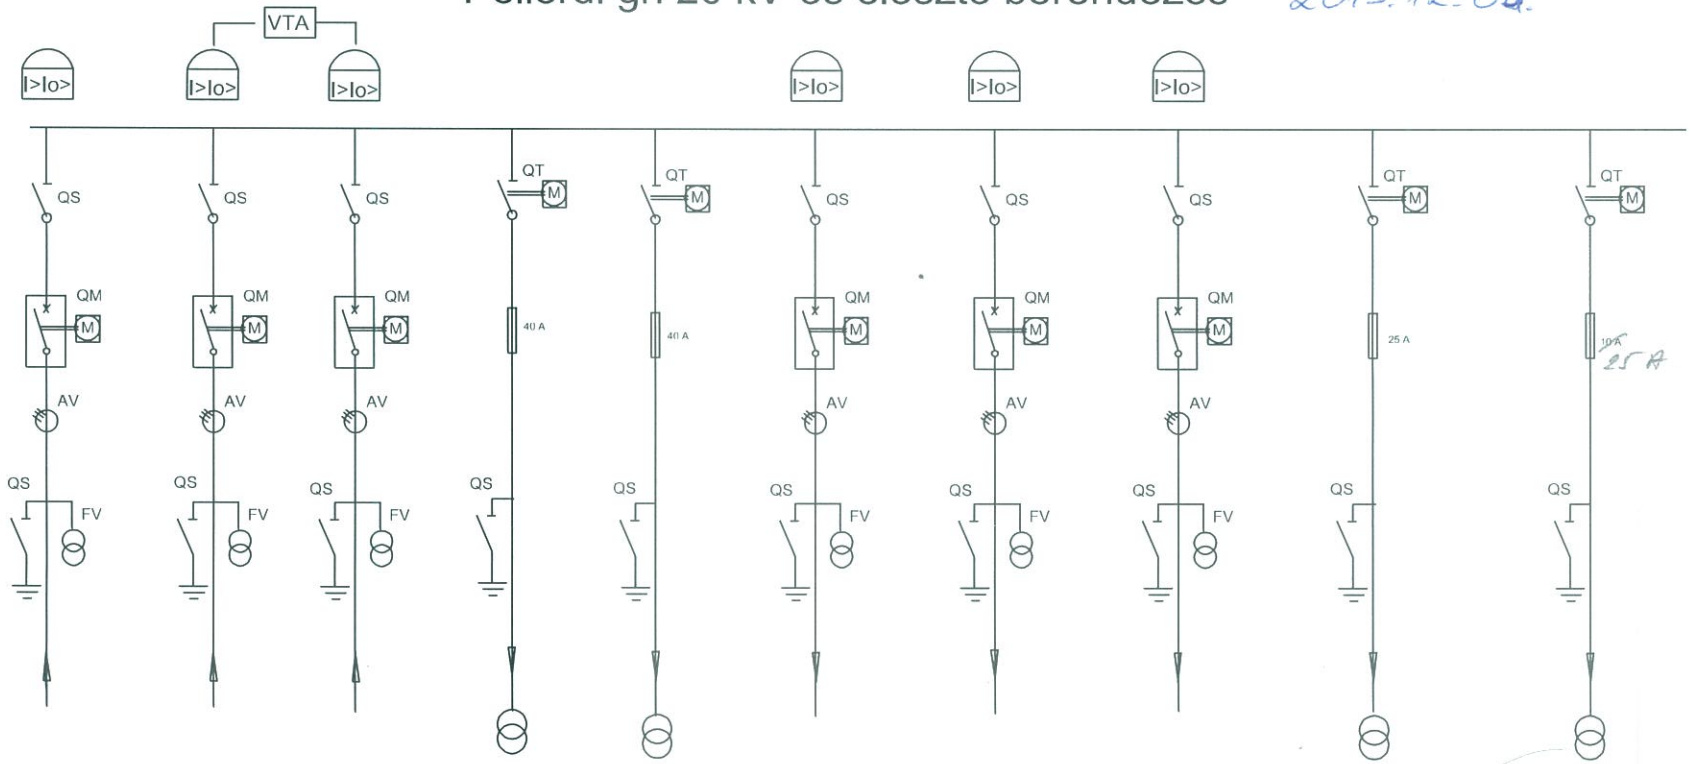

	Védelem:	SEPAM S20	SEPAM S20	SEPAM S20		SEPAM S42	SEPAM S42	SEPAM S42
Beállítások:								
50/51 túláram	1.védelmi tag,logikai szelektív		180 A, 400 ms	180 A, 400 ms	1.védelmi tag,logikai szelektív	100 A, 700 ms	100 A, 700 ms	100 A, 700 ms
	2.védelmi tag,idő szelektív		700 A, 200 ms	700 A, 200 ms	4.védelmi tag,idő szelektív	300 A, 50 ms	300 A, 50 ms	300 A, 50 ms
50N/51N tföldzárlat	1.védelmi tag,logikai szelektív		25 A, 700 ms	25 A, 700 ms	1.védelmi tag,logikai szelektív	20 A,300 ms	20 A,300 ms	20 A,300 ms
	1.védelmi tag,idő szelektív		630 A, 300 ms	630 A, 300 ms				
46 negatív sorrrndű áram/asszimetria			10% Ib, 300 ms	10% Ib, 300 ms				
67 irányított túláram						100 A,700 ms, 30°	100 A,700 ms, 30°	100 A,700 ms, 30°
67N irányított földzárlat						20 A,100 ms, 30°, 5%Unp	20 A,100 ms, 30°, 5%Unp	20 A,100 ms, 30°, 5%Unp